

光緒二十九年



10、磨浮车间：+XK1AX（消防风机）、+XK2AX（消防风机），粗矿堆：AP6、AP7、AP8、AP9、AP10、AP11，此8台图纸中有，招标文件的清单中未有，此

合用。以上所列电气设备不在此次招标范围。

11、变频器、软启动器

变频器、软启动器由招标单位供货，投标方需根据招标文件附件图纸优化后列明设备清单（需标准名称、型号、品牌、数量、产地），但是变频器、软启动器招标文件并没有注明品牌，无法选型。


答复：由招标方采购，发到低压开关柜厂家安装。

12、“可控硅软切开关”

技术文件 11.2 设备清单


序号	名称	型号规格	数量	单套尺寸 宽*深*高 (mm)	备注
	TSC 可控硅软切				

名称	型号规格	数量	单套尺寸 宽*深*高 (mm)	备注
TSC 可控硅软切	TSC 4000V/3000A	1	1200*1000*2200	粗矿堆用
TSC 可控硅软切	TSC 4000V/3000A	1	1200*1000*2200	粗矿堆用

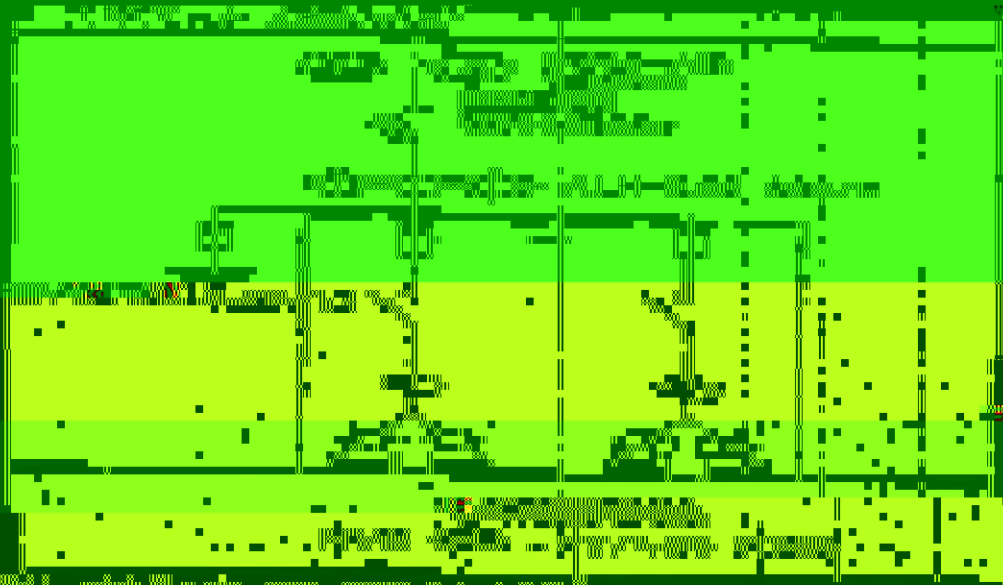

由专业成套厂厂家组装。

### 13. 光驱动器

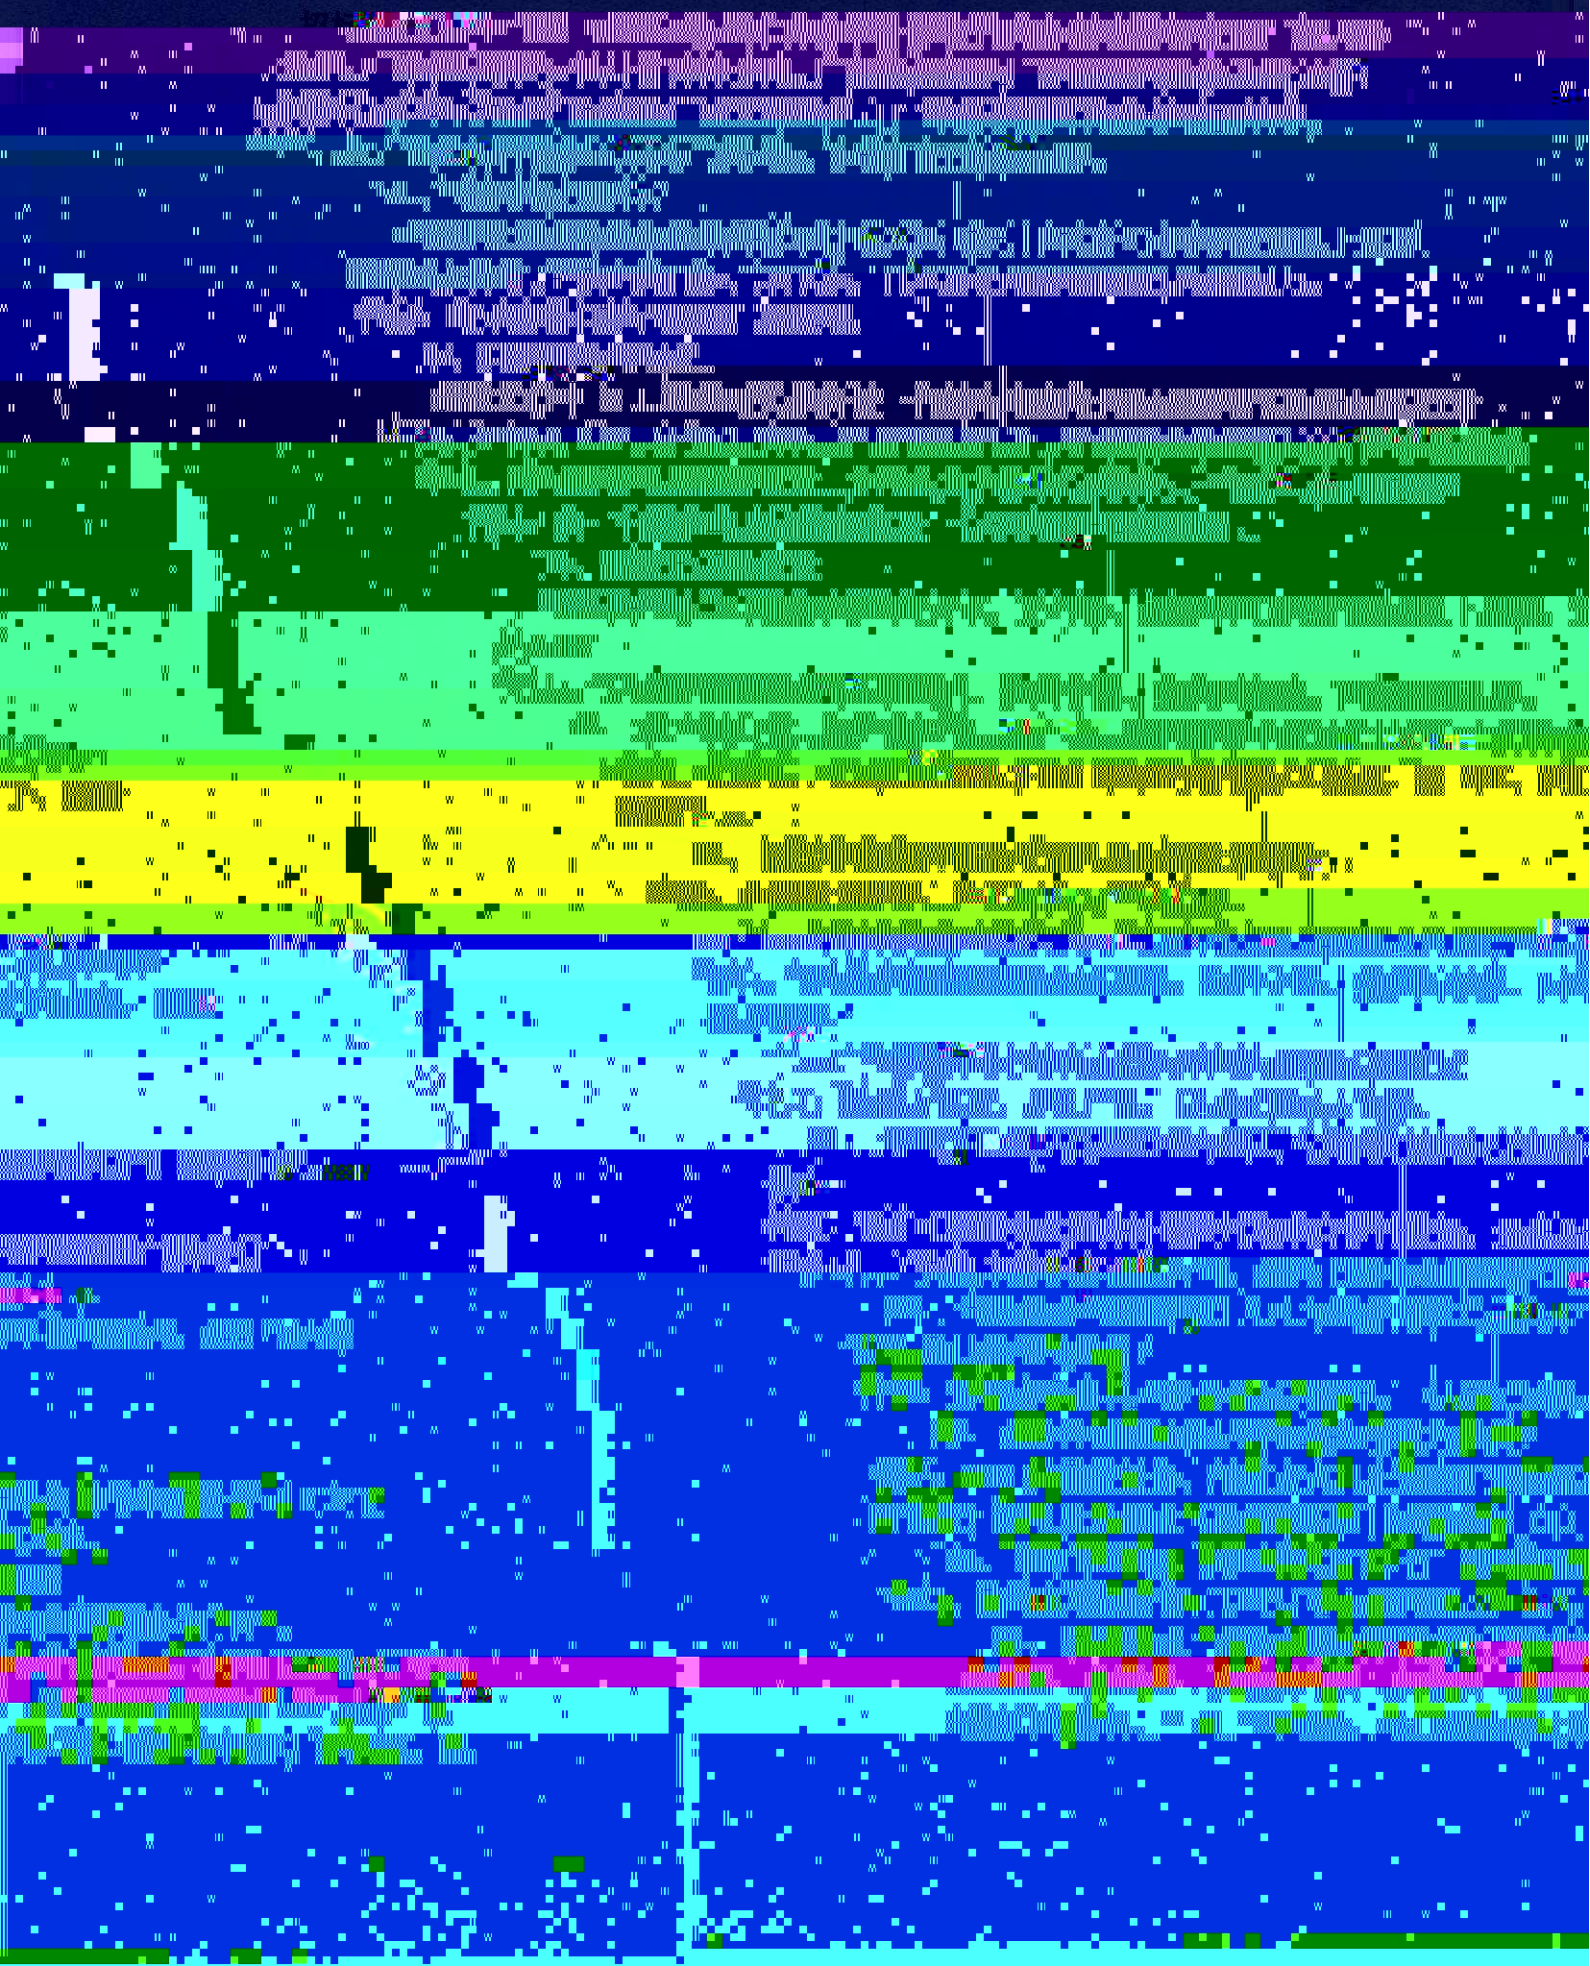

齐柜内进出线及拼柜、接地等镀锌螺栓。”以上元器件，是否都为 ABB 品牌？那款系列型号？另外除马达保护器外、图纸中有许多电动机回路均设计为热继电器结构，由甲方提供、是否也为 ABB 品牌？4.0KW 以上（是否含 4.0KW）（热继 10A 及以上）（是否包含动力配电箱中电动机回路电动机安装 ARD2FZ 系列多功能电动机保护器，并具有与 PLC 通讯功能，采用 RS485 或其它配套厂家任何协议通讯接口。

答复：交联聚乙烯绝缘电缆未招标型号待定，主要元器件型号 ABB 详见本招标目录。

奥力电气设备有限公司

13

11

15

11

10